

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA
No. IA-011L5X001-E105-2017
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS CON DIFERENTES CAPACIDADES, UBICADOS EN OFICINAS
NACIONALES, PLANTELES CONALEP DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA
EL DISTRITO FEDERAL (UODDF) Y PARA LA REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO
DE OAXACA (RCEO)”**


En la Ciudad de Metepec, Estado de México siendo las 10:00 horas, del 06 de septiembre de 2017, en el Auditorio Ángel María Garibay K., ubicado en la Calle 16 de Septiembre No. 147 Norte Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México planta baja; se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la invitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como de la Fracción III numeral 1 de la convocatoria a la invitación.

Este acto fue presidido por la Lic. Amaya de la Campa Palacios, Coordinadora de Adquisiciones y Servicios, Servidora Pública designada por la convocante con número de oficio **DIA-1460/2017**, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta invitación, a través de CompraNet o correo electrónico, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de **anticipación** a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

Para este acto fueron invitados los siguientes licitantes: **Proyinstelec, S. de R.L. de C.V., David Ocampo García y/o Mantenimiento Industrial Eléctrico y Mecánico, Ignacio López Romero y/o Eléctrica Delisa, Mide-Metrología Integral y Diagnósticos Eléctricos, S.A. de C.V., Santana Omaña Víctor Manuel y Rec 21, S.A. de C.V.**

La Lic. Amaya de la Campa Palacios, fue asistida por el representante de las áreas requirentes: la Coordinación de Infraestructura y Equipamiento y la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal y los representantes del área contratante de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

La Lic. Amaya de la Campa Palacios, dio inicio al acto, señalando que personal de la Coordinación de Adquisiciones y Servicios verificó en los correos electrónicos y en el Sistema CompraNet, si alguno de los licitantes interesados envió preguntas y se observó que no existen preguntas. (Se adjunta copia de la pantalla de CompraNet).

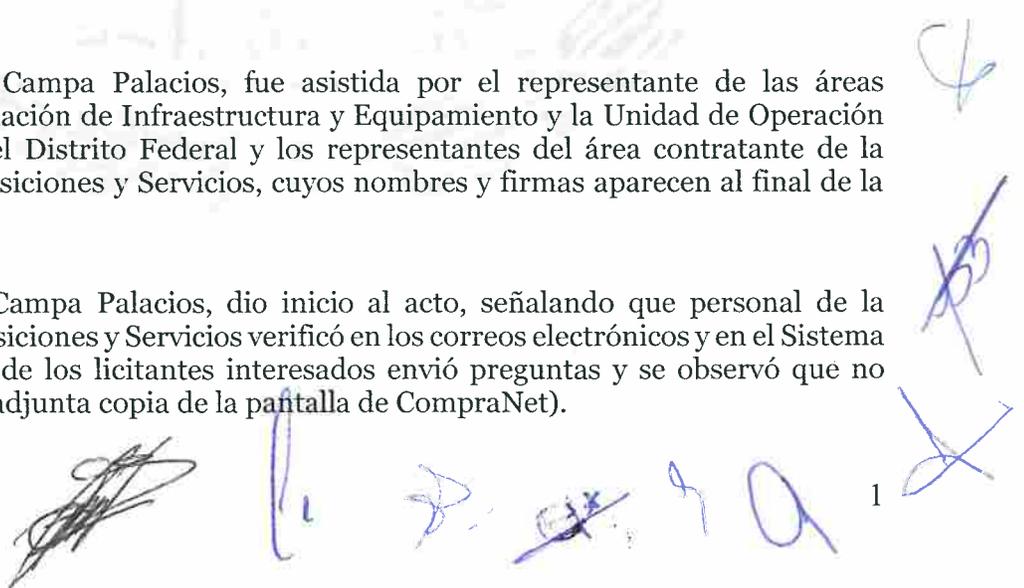

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA
No. IA-011L5X001-E105-2017
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS CON DIFERENTES CAPACIDADES, UBICADOS EN OFICINAS
NACIONALES, PLANTELES CONALEP DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA
EL DISTRITO FEDERAL (UODDF) Y PARA LA REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO
DE OAXACA (RCEO)”**

La convocante realiza la siguiente precisión:

Dice:

II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN

...

a) Normas oficiales:

El servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Subestaciones Eléctricas, deberá dar cumplimiento a las siguientes normas mexicanas:

- NOM-029-STPS-2005, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad.
- PROY-NOM-029-STPS-2011, Operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condicion de seguridad
- NMX-J-123-ANCE-2008/ASTM.
- NMX-J-308-ANCE-2004 APENDICE A / ASTM D 3612-02 Método A (Pruebas de cromatografía de gases).
- NMX-J-123-ANCE-2008 INCISO 6.17 / ASTM D 4059-00 (2005). (Ensayos de bifenilos policlorados BPC).

Debe decir:

II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN

...

a) Normas oficiales:

El servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Subestaciones Eléctricas, deberá dar cumplimiento a las siguientes normas:


- NOM-029-STPS-2005, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad.
- PROY-NOM-029-STPS-2011, Operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condicion de seguridad
- NMX-J-123-ANCE-2008/ASTM.
- NMX-J-308-ANCE-2004 APENDICE A / ASTM D 3612-02 Método A (Pruebas de cromatografía de gases).
- NMX-J-123-ANCE-2008 INCISO 6.17 / ASTM D 4059-00 (2005).(Ensayos de bifenilos policlorados BPC).
- CFE-SOM-3531 Manual de procedimientos de prueba de campo para equipo primario
- - CFE-SOM-3532 Manual de procedimientos de pruebas a esquemas de protección
- - NOM-001-SEDE-2012 Normas para instalaciones eléctricas
- - NOM-002-SEDE-2012 Requisitos de seguridad y eficiencia energética para transformadores

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA
No. IA-011L5X001-E105-2017
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS CON DIFERENTES CAPACIDADES, UBICADOS EN OFICINAS
NACIONALES, PLANTELES CONALEP DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA
EL DISTRITO FEDERAL (UODDF) Y PARA LA REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO
DE OAXACA (RCEO)"**

- - NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática en los centros de trabajo – condiciones de seguridad
- - NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo – condiciones de seguridad
- - NMX-J-030-ANCE Determinación de Descargas Parciales en cables de energía de media y alta tensión – método de prueba
- - NMX-J-109-ANCE Transformadores de Corriente – especificaciones y métodos de prueba
- - NMX-J-116-ANCE Productos Eléctricos - Transformadores de distribución tipo poste, tipo subestación, especificaciones
- - NMX-J-123-ANCE Productos Eléctricos - Aceites minerales aislantes para transformador – especificaciones, muestreo y métodos de prueba
- - NMX-J-142-ANCE Productos Eléctricos - Cables de Energía con pantalla metálica - especificaciones y métodos de prueba
- - NMX-J-169-ANCE Transformadores y auto transformadores de distribución y potencia – métodos de prueba
- - NMX-J-215-ANCE Resistencia, Resistividad y Conductividad Eléctrica de conductores – método de prueba
- - NMX-J-351-ANCE Transformadores de Distribución y Potencia Tipo Seco – especificaciones
- - NMX-J-294-ANCE Resistencia de Aislamiento de Conductores Eléctricos – método de prueba
- - NMX-J-565/4-ANCE Corriente de Fuga – método de prueba
- - IEEC C57.12.90-1999 "IEEE Standard code for liquid-immersed distribution power and regulating transformers
- - IEEE Red Book – Recommended Practices for Electric Power Distribution for Industrial Plants
- - IEEE – Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial Plants and Commercial Power Systems ANSI/IEEE 242
- - Diagramas esquemáticos del fabricante y del proyecto
- - Manual de operación de equipo de medición y prueba
- - Instructivos del fabricante
- - Especificaciones técnicas del cliente

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona en calidad de observador que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la invitación.

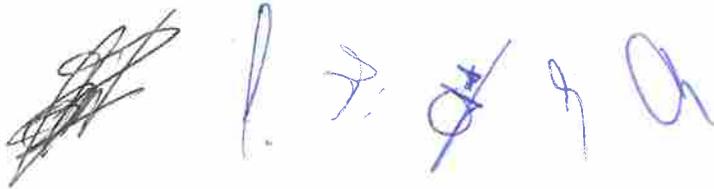

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA
No. IA-011L5X001-E105-2017
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS CON DIFERENTES CAPACIDADES, UBICADOS EN OFICINAS
NACIONALES, PLANTELES CONALEP DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA
EL DISTRITO FEDERAL (UODDF) Y PARA LA REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO
DE OAXACA (RCEO)”

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes a través de CompraNet por tratarse de un procedimiento electrónico, así mismo se exhibe copia de esta Acta en: la Coordinación de Adquisiciones y Servicios ubicada en Calle 16 de Septiembre No. 147 Norte Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México planta baja, en donde se fijará copia de la carátula del Acta, un ejemplar de la misma o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

La participación del Órgano Interno de Control en el CONALEP garantiza la celebración del acto, reservándose el derecho de revisar posteriormente el proceso licitatorio, así como el debido cumplimiento al Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas.

No habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 10:30 hrs. del día 06 del mes de septiembre del año 2017.

Esta Acta consta de 6 fojas incluyendo preguntas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

POR LOS LICITANTES



NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
David Ocampo García y/o Mantenimiento Industrial Eléctrico y Mecánico,	David Ocampo García docampomiem@hotmail.com	

POR PARTE DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA


NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Amaya de la Campa Palacios	Coordinadora de Adquisiciones y Servicios	

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA
No. IA-011L5X001-E105-2017
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS CON DIFERENTES CAPACIDADES, UBICADOS EN OFICINAS
NACIONALES, PLANTELES CONALEP DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA
EL DISTRITO FEDERAL (UODDF) Y PARA LA REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO
DE OAXACA (RCEO)”

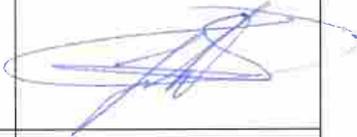NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. María de los Ángeles Sánchez Cruz	Subcoordinadora de Adquisiciones	
Lic. Giullieeth Argelia Ibarra Godínez	Representante de la Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos	
Lic. José Luis Paz Galán	Representante de la Dirección de Administración Financiera	
Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento	
Ing. Luis Enrique Caldelas Garatachia	Representante del Área de Mantenimiento adscrita a la Coordinación de Infraestructura y Equipamiento	
Roberto Jiménez Flores	Representante de la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

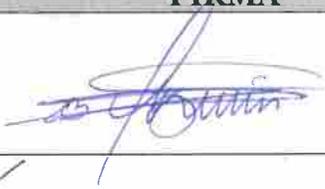
NOMBRE	FIRMA
L.C. Yazmín Soto Bustos	





“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA
No. IA-011L5X001-E105-2017
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS CON DIFERENTES CAPACIDADES, UBICADOS EN OFICINAS
NACIONALES, PLANTELES CONALEP DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA PARA
EL DISTRITO FEDERAL (UODDF) Y PARA LA REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO
DE OAXACA (RCEO)”**

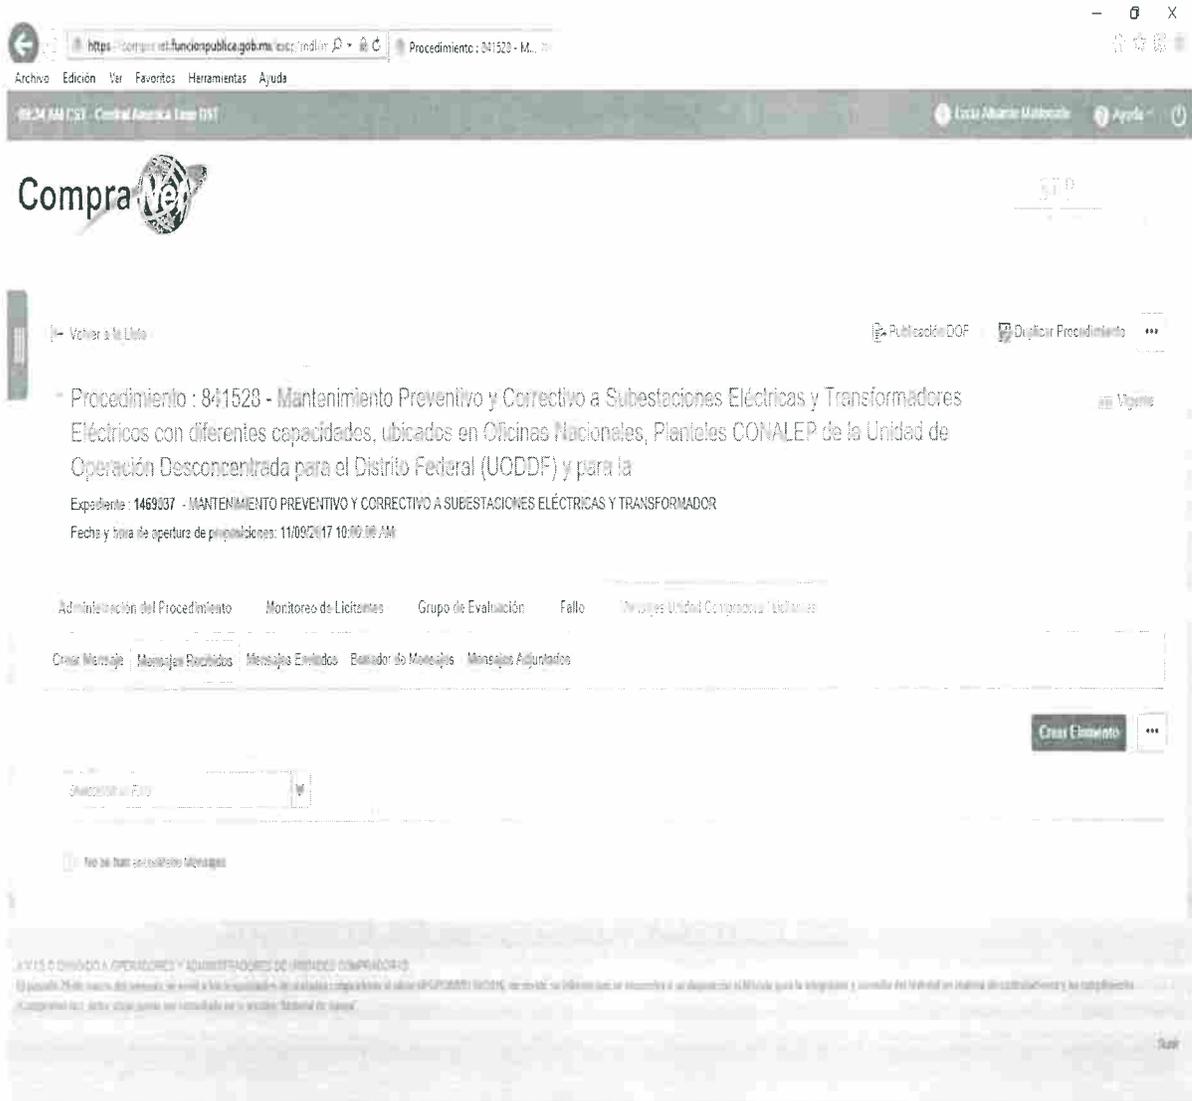

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://compras.est.funcionpublica.gob.mx/proc/index>. The page title is "Procedimiento: 041520 - M...". The main content area displays the following information:

- Compra** (with logo)
- Procedimiento: 841520 - Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Subestaciones Eléctricas y Transformadores Eléctricos con diferentes capacidades, ubicados en Oficinas Nacionales, Plantales CONALEP de la Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal (UODDF) y para la
- Expediente: 1469337 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADOR
- Fecha y hora de apertura de propuestas: 11/09/2017 10:00:00 AM
- Administración del Procedimiento | Monitores de Licitantes | Grupo de Evaluación | Fallo | Unidades Unidad Comprova / Licitantes
- Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Adjuntados
- Crear Comentario
- Subsección: F10
- No se han recibido mensajes

At the bottom of the screenshot, there is a footer with the text: "AVISO O CHAMADO A OPERADORES Y ADMINISTRADORES DE UNIDADES COMPROVADAS" and "El presente sitio es un sistema de acceso a información pública de carácter confidencial y de uso exclusivo de los usuarios autorizados. No se permite la explotación económica ni el uso de esta información para fines distintos a los contemplados en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública Federal y de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier uso no autorizado será sancionado por la Secretaría de Economía y el Poder Judicial del Estado de Oaxaca." There is also a "Quitar" button.

----- FIN DEL ACTA -----

